


# ヒストグラム

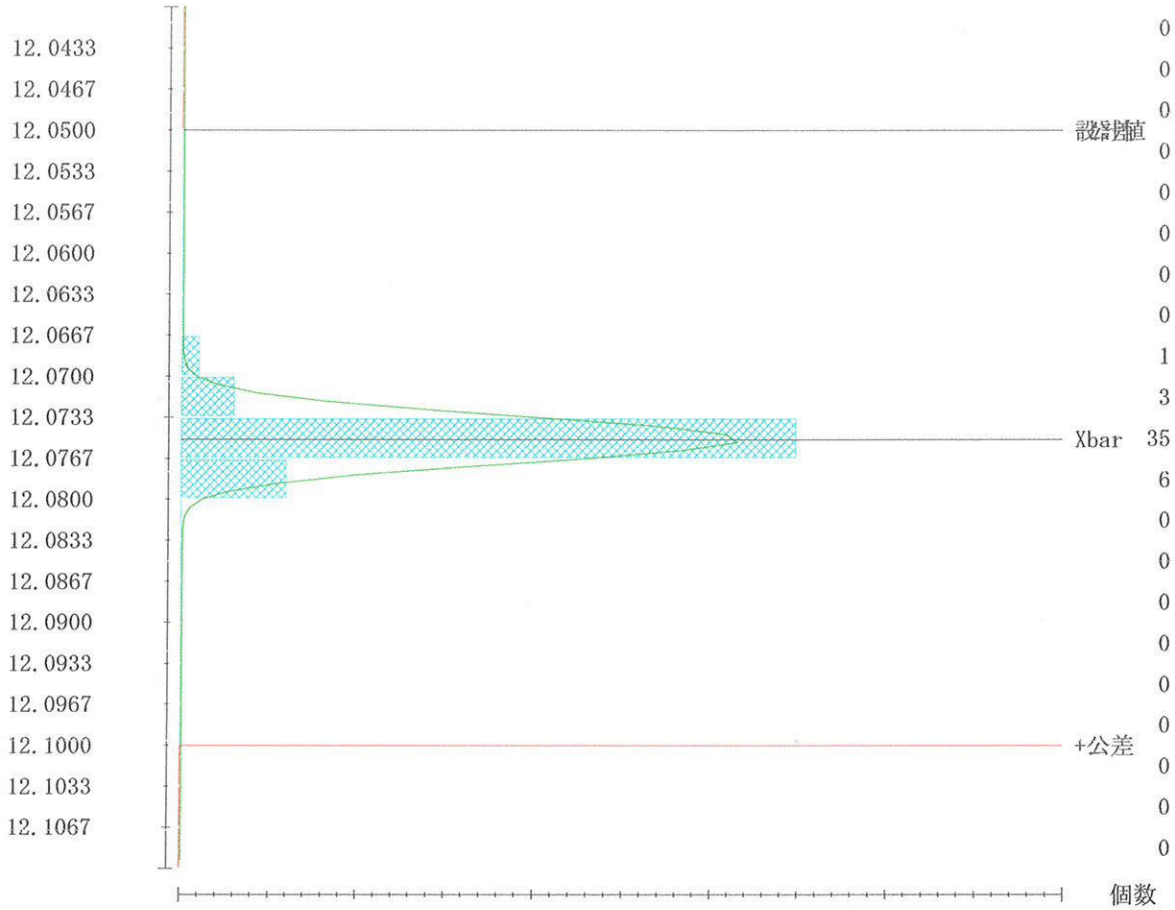

ワーク名	sample Ifuku	依頼元	IFUKU SEIMITSU
ファイル名	sample.hyp	検査内容	
図面番号	sample123456789	検査者	Ifukuseimitsu
注文番号	IF-123456	日付	

設計値番号	3	試料総数	45	Cp	4.4194
シボ <sup>ル</sup> +IDF		平均値	12.0751	Cpk	4.3998
測定要素名	距離	最大値	12.0800	Cpu	4.3998
設計値	12.0500	最小値	12.0690	Cpl	4.4391
上限公差	0.0500	最大最小幅	0.0110	不良数	0
下限公差	0.0000	標準偏差	0.0019	不良率	0.0000
異常値 <sup>フラグ</sup>	10	変動係数	0.0156		

# SAMPLE